


PŮDORYS

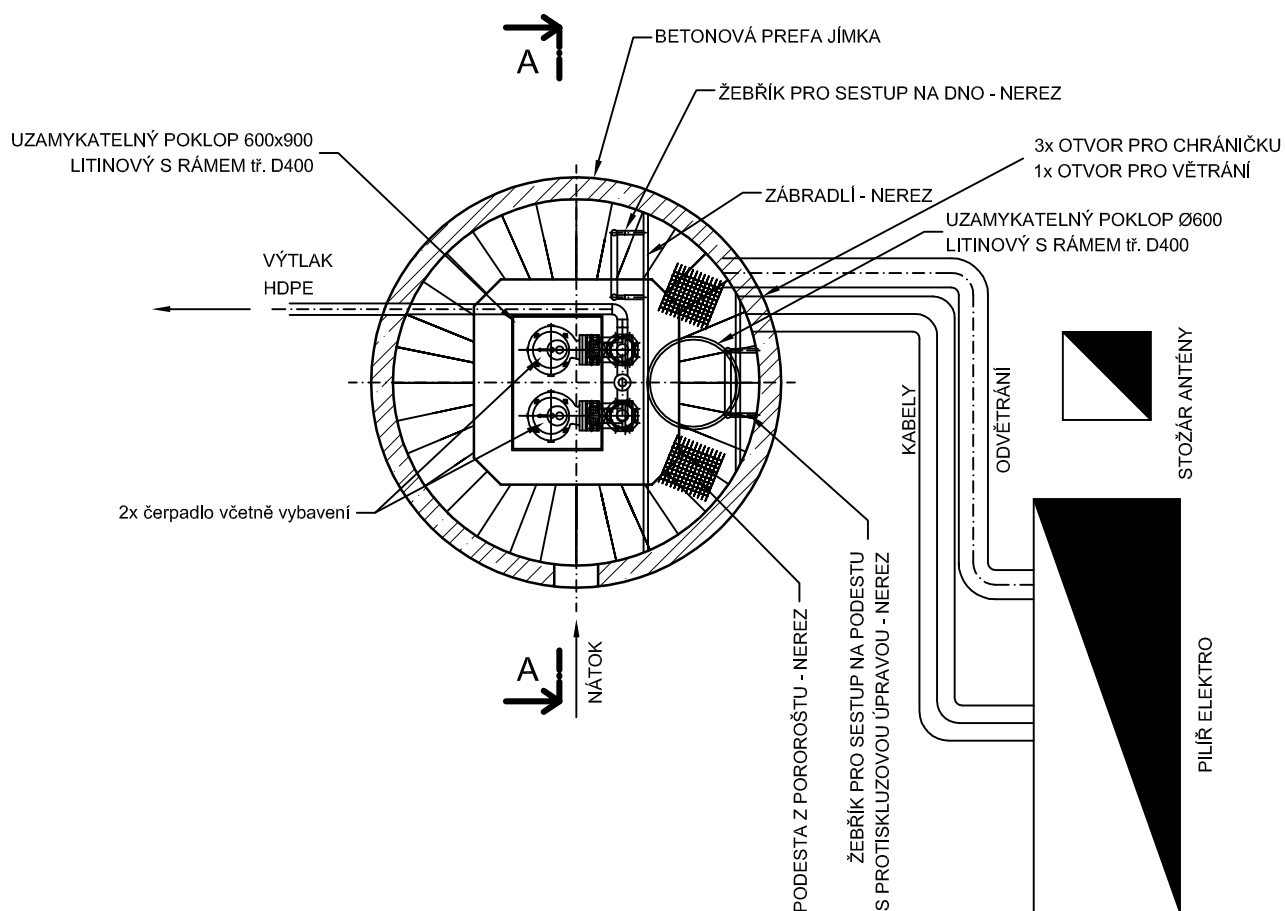

Standards pro kanalizační zařízení
v rámci provozu TS Hostivice

Čerpací stanice podzemní - Varianta A (Kruhová)

Příloha č.: K - 10

Strana 1/3

Měřítko -