


## SCHÉMA ULOŽENÍ LITINOVÉHO POTRUBÍ DN 80 - 800mm POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY

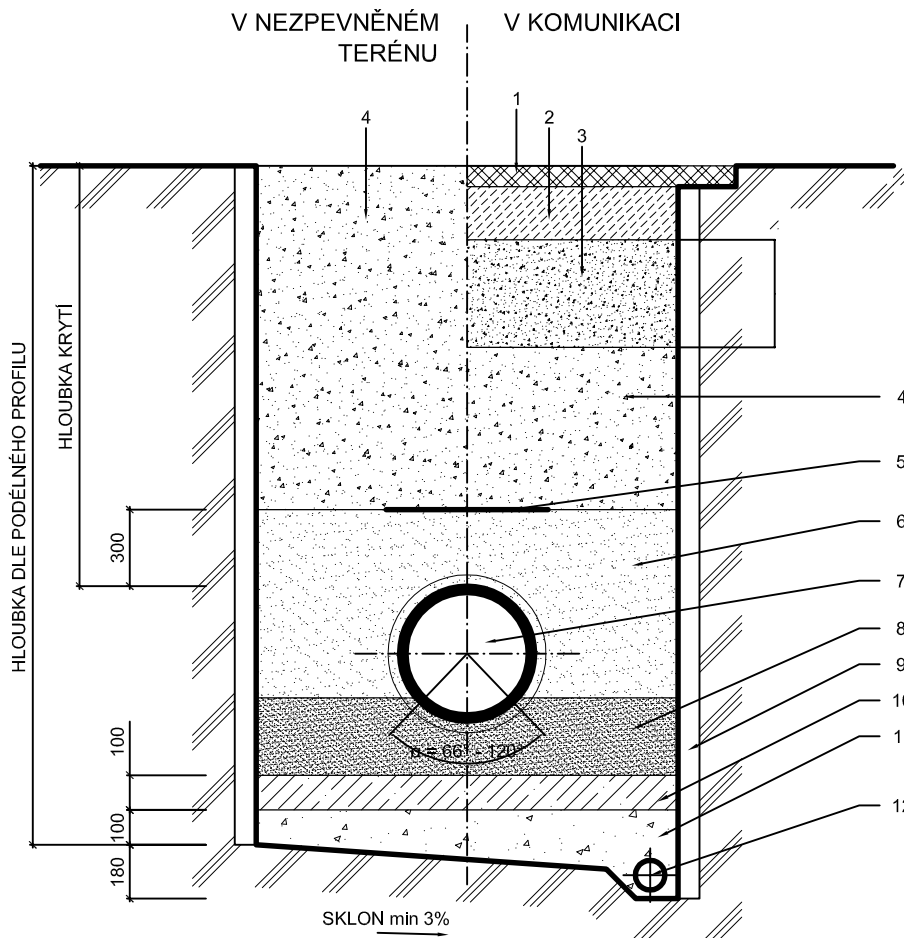

### LEGENDA

- |  |   |
|--|---|
| <p>1 OBNOVENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VOZOVKY NEBO CHODNÍKU</p> <p>2 KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE</p> <p>3 AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE</p> <p>4 ZÁSYP RÝHY VÝKOPKEM</p> <p>5 TRASOVÁ VÝSTRAŽNÁ FÓLIE</p> <p>6 PÍSKOVÝ OBSYP ZHUTNĚNÝ MIN NA 80% PROCTOR STANDART</p> | <p>7 POTRUBÍ Z TVÁRNÉ LITINY</p> <p>8 PÍSKOVÝ KLÍN S JAMKAMI PRO HRDLA TRUB MAX. ZRNO 50mm</p> <p>9 PAŽENÍ VÝKOPU</p> <p>10 PROSTÝ BETON</p> <p>11 ŠTĚRKOPSKOVÉ LOŽE MAX ZRNO 80mm</p> <p>12 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ</p> |
|--|---|

### ROZMĚRY [mm]

DN potrubí	80	100	150	200	300	400	500	600	800
šířka výkopu	900	900	950	1000	1300	1400	1500	1600	1800
мін. šířka s pažením	1000	1000	1050	1100	1400	1500	1600	1700	1900
velikost zrn obsypu	0-6	0-6	0-6	0-6	0-8	0-10	0-10	0-10	0-10



**Standardy pro vodárenské zařízení  
v rámci provozu TS Hostovice**

Vzorový příčný řez uložení  
vodovodního potrubí z tvárné litiny

Příloha č.: V - 1

Strana 1/2

Měřítko -